

Anlagentechnischer Brandschutz

Baulicher Brandschutz

Maximilian Lange

Feuerwehr Waldkirch

Warum?



Anlagentechnischer Brandschutz

- Brandmeldeanlagen
- Löschanlagen
- Löscheinrichtungen
- Rauch/ Wärmeabzüge

Brandmeldeanlagen




Brandmeldeanlage mit
Weiterleitung an eine ständig
besetzte Stelle

Brandmeldeanlage ohne/interne
Weiterleitung



Aufbau Brandmeldeanlage

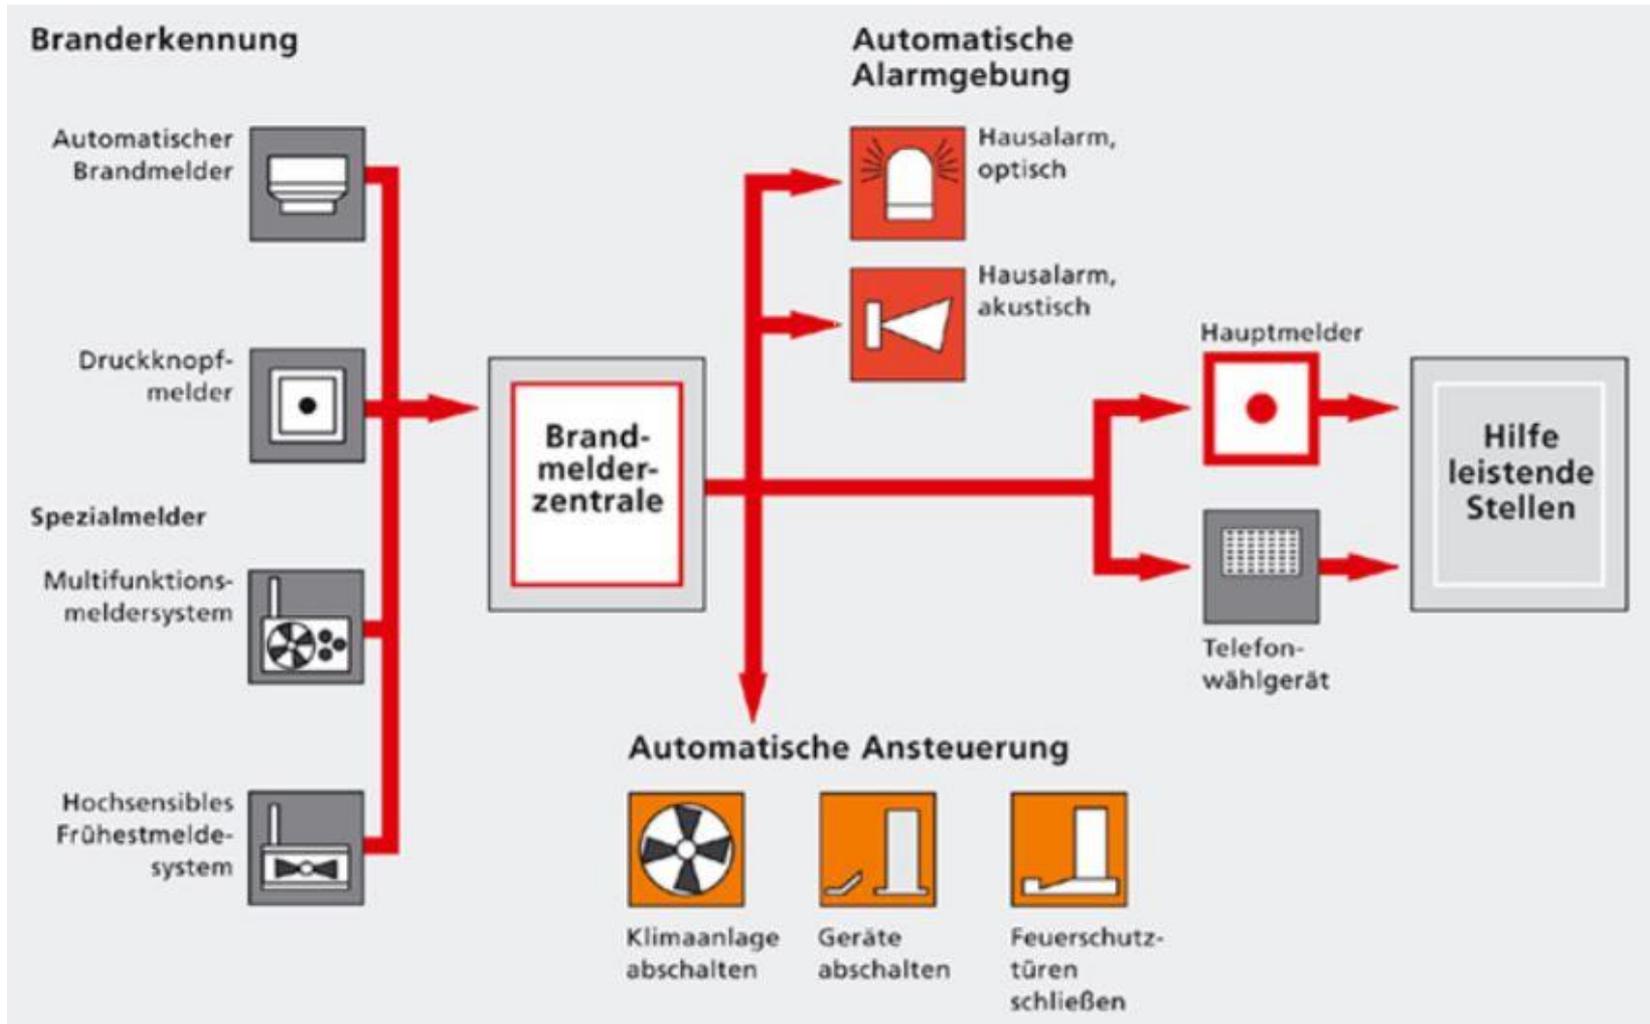

Brandmeldezentrale BMZ



Feuerwehrinformationszentrale FIZ


Feuerwehr-Anzeigetableau




Feuerwehr Bedienfeld



Laufkarten

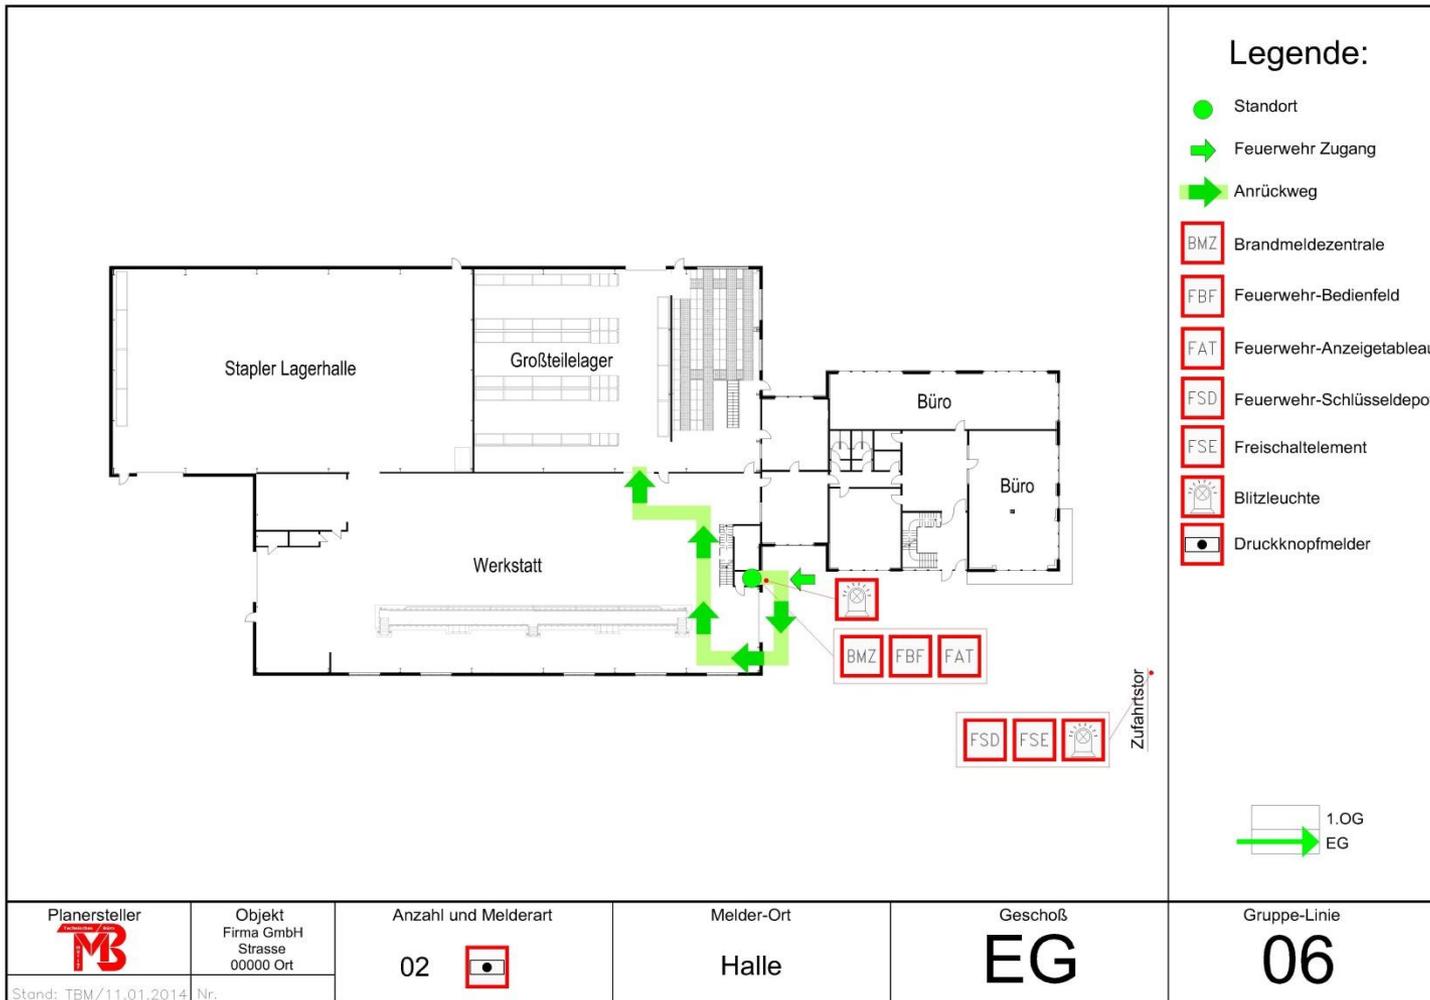

Planersteller 	Objekt Firma GmbH Strasse 00000 Ort	Anzahl und Melderart 02	Melder-Ort Halle	Geschoß EG	Gruppe-Linie 06
Stand: TBM/11.01.2014 Nr.					

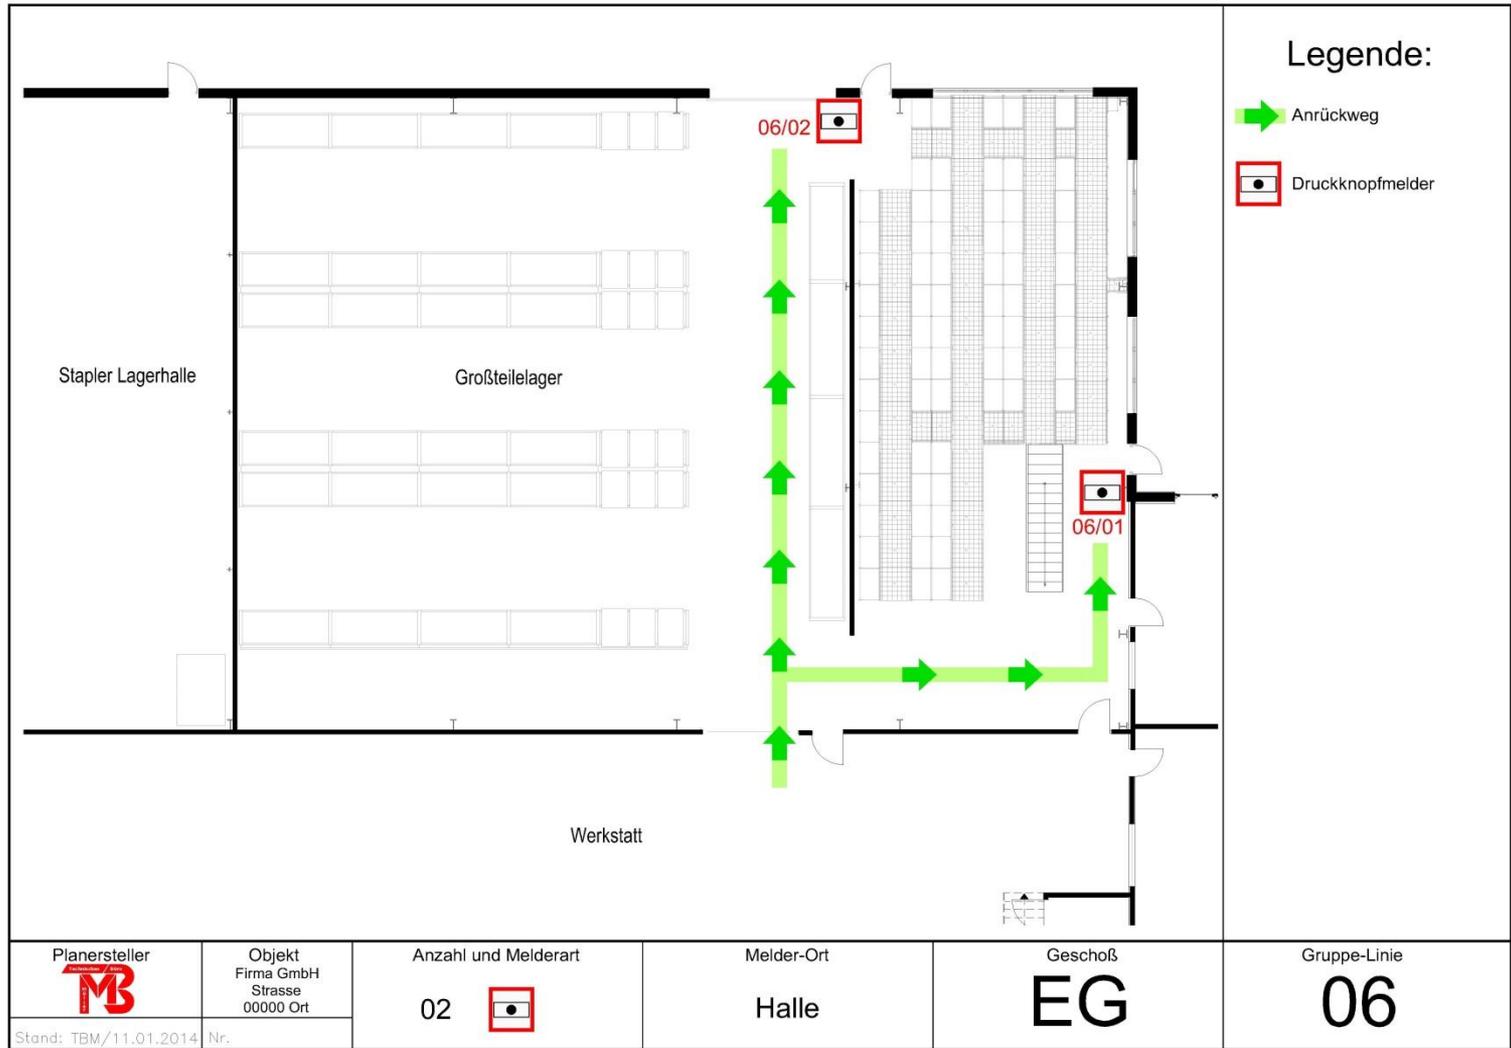

Planersteller 	Objekt Firma GmbH Strasse 00000 Ort	Anzahl und Melderart 02 	Melder-Ort Halle	Geschoß EG	Gruppe-Linie 06
Stand: TBM/11.01.2014 Nr.					

Löschanlagen

Sprinklerzentrale



CO₂-Löschanlage
Bei Feualarm oder
Ausströmen des Kohlendioxid
Raum sofort verlassen!
Lebensgefahr



Steigleitungen



Rauch/Wärmeabzüge



Standarteinsatzregeln

- Einsatzalarm Florian Musterhausen:
„Brandmeldeanlage Firma Mustermann hat
ausgelöst“

Besonderheiten BMA

- Bestätigter Brand
- BMA hat ohne für die Feuerwehr relevantes Ereignis ausgelöst
- Rückmeldung vor Eintreffen an der Einsatzstelle
- Hausmeister

Baulicher Brandschutz

Warum beschäftigt sich die
Feuerwehr mit baulichem
Brandschutz?

Baustoffe



Baustoffe



Baustoffe



Besondere Bauteile



Besondere Bauteile



Fragen?